


Fuseau Granulométrique

Sable filtrant pour assainissement non collectif

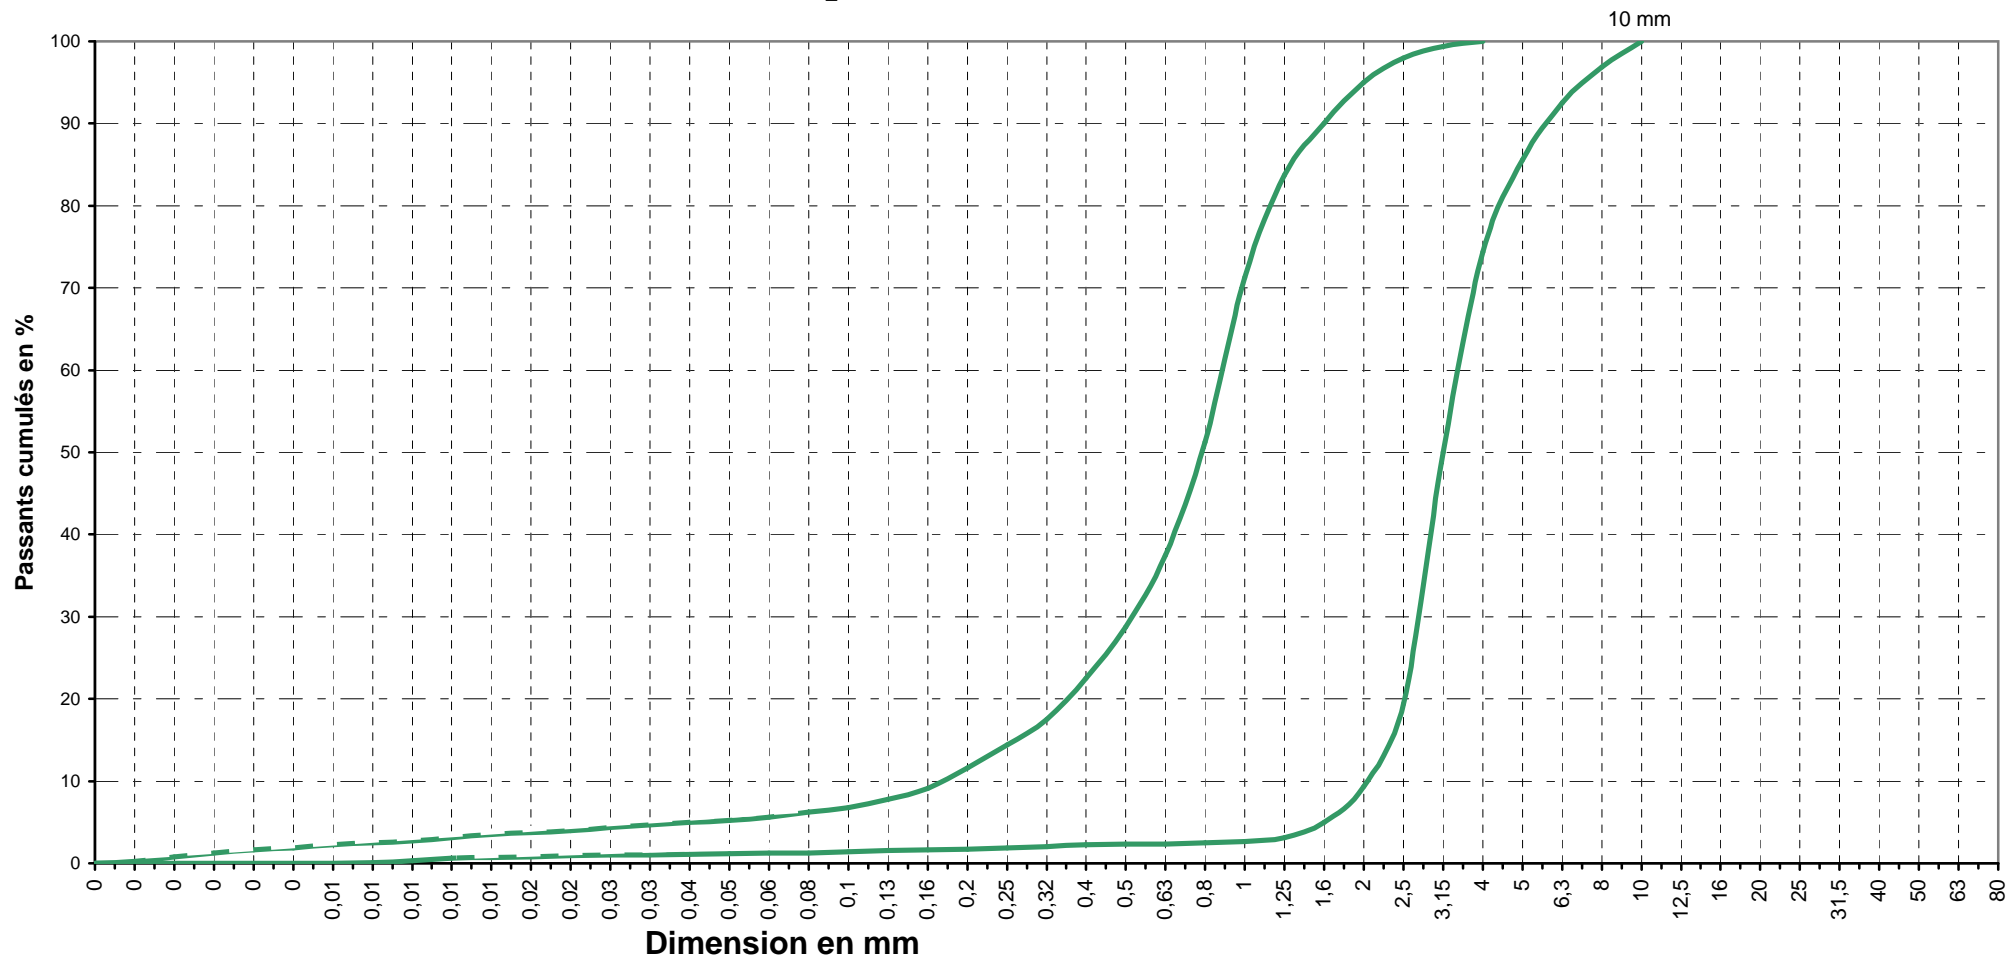

- Fuseau granulométrique proposé par le D.T.U. 64-1 (norme P 16-603 pour l'assainissement non collectif)
- Les particules inférieures à 0,08 mm sont à éviter
- 100 % des grains sont inférieures à 10 mm